


Schaubild B2.1.1-4: Durchschnittliches Dozentenstundenvolumen pro Einrichtung 2016 (Mittelwerte)

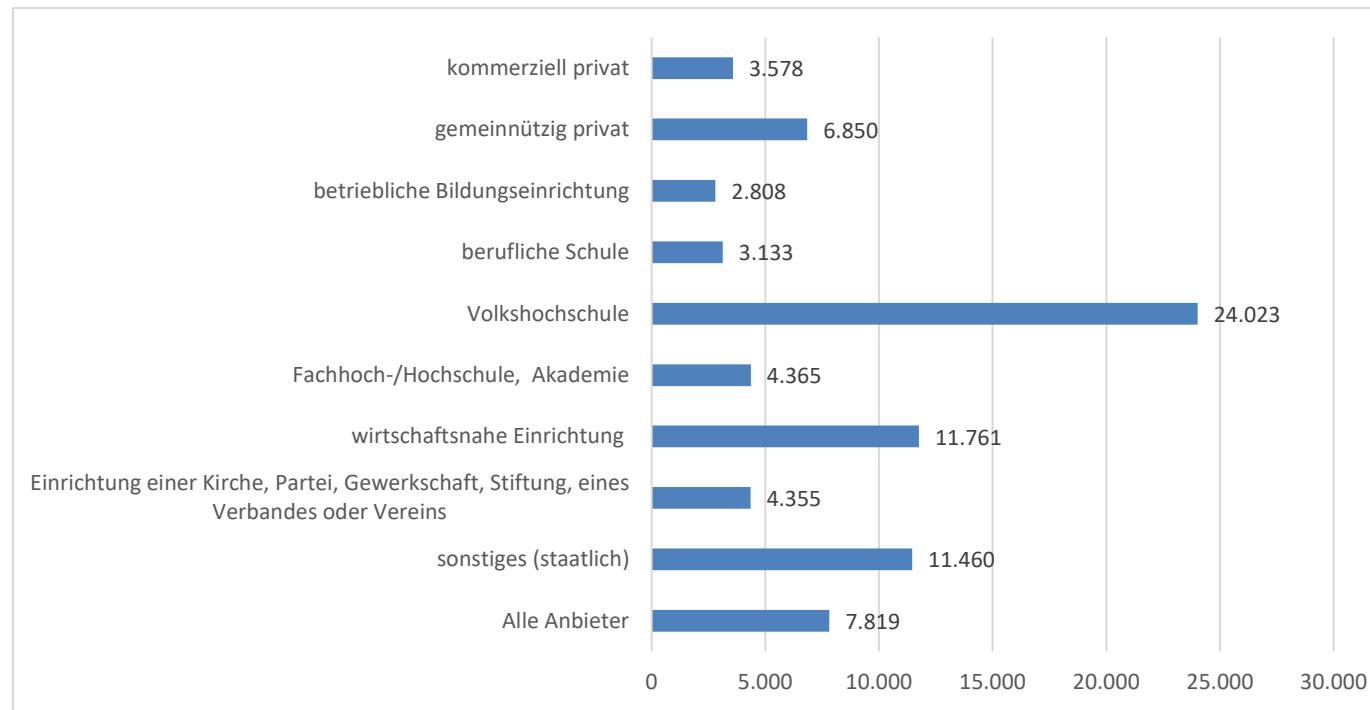

Angaben von Einrichtungen, die zusammenfassend auch für Filialen/Niederlassungen/Zweigstellen berichtet haben, wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt (n=270).

Quelle: BIBB/DIE wbmonitor-Umfrage 2017, hochgerechnete Werte auf Basis von n = 1.067 gültigen Angaben